

イラク復興支援群活動報告

17. 10. 15

イラク復興支援群

報告項目

- 1 全般
- 2 人員、装備の状況
- 3 現地の治安状況等
- 4 明日の活動予定

全 般 (10月15日)

◎ サマーワ主力

- 人員・武器・装具、KW後送予定患者（眼内異物）1名発生（別途報告済み）の他異状なし
- 警備態勢：████████
- 人道復興支援関連
 - ◆ 医療
 - 外務省等との調整
 - ◆ 学校等の公共施設の復旧・整備
 - ・ 学校の改修：
 - 11カ所（サマーワ×7、ワルカ、ルメイサ、ヒラルル、ヒドル）での役務作業
 - ・ 道路の改修：
 - 4カ所（サマーワ×2、ルメイサ、スウェイル）での役務作業
 - ・ PHCの改修：
 - 11カ所（サマーワ×2、ヒドル×2、マジット×2、ダラージ、ルメイサ、ワルカ×3）での役務作業
 - ・ 給水関連施設の改修：
 - 2カ所（ワルカ、ルメイサ）での役務作業
 - ・ 青年・女性・福祉関連施設の改修：
 - 3カ所（サマーワ×2、ルメイサ）での役務作業
 - ・ 清掃事業関連施設の改修：
 - 1カ所（サマーワ）での役務作業
- 宿営地関連施設の整備
 - ・ 宿営地内一斉清掃
 - ・ 厚生施設内装改修
 - ・ 発電機再配置
 - ・ 宿営地内側溝整備
 - ・ ██████████
 - ・ 第2回現況調査
 - ・ 発電機、車両B整備

全 般 (10月15日)

- 10月15日現在の雇用人員
計5名（累計：322,259名） 細部別表「雇用者」参照
- その他（特記事項）
 - ・ イラク国民の祝日（13日～16日）間の業務態勢
別紙「宿営地内活動（15日）」
 - ・ 対外発信関連：10月号原稿調整（宿営地）
 - ・ 供与RO浄水機により給水車延べ18両に対し約216t（約48,000人分）が配水された。
10月15日まで計約47,263t（約10,502,889人分）配水（4.5リットル/人・日換算）
- ◎ クウェート分遣班
 - ・ ミタルヘルsteam対応
（個人面談、空港送り）
 - ・ 演習場調整会議
- ◎ バクダッドLO
 - ・ 情報収集
 - ・ 情報資料の送付
- ◎ バスラLO
 - ・ 情報要求対応及び定例情報収集
 - ・ 定例会議への参加
 - ・ 空路輸送調整
- ◎ スミッティLO
 - ・ 情報要求対応等
 - ・ 各種業務調整等（POLAD、MP、CIMIC訪問調整）
 - ・ 各種ミーティング等
- ◎ クウェート大使館LO
 - ・ 連絡調整：来訪者調整
 - ・ 情報収集：公電等

別表

雇用者(10月15日)

宿営地外役務	医療	0	0
	学校修復	0	
	道路補修	0	
	青年・スポーツ関連	0	
	清掃事業関連	0	
	給水関連	0	
宿営地内役務	通訳	5	5
	警備	0	
	給仕	0	
	ゴミ処理	0	
	し尿処理	0	
	清掃	0	
	エンジニア	0	
	タクシー	0	
	床屋	0	
	弁護士	0	
	アドバイザー	0	
	電気工等	0	
	調査員	0	
	コンテナメンテナンス	0	
	耐弾性強化施設補修	0	

理由：憲法国民投票のため休み

陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(10月15日成果/学校)

<p>アル・タワー男子小学校 アル・ナジャ女子小学校(ルメイ)(4/18~7月下旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用</p> <p>活動状況 完成点検終了(手直し中)</p>		<p>アル・アクラス小学校(ワルカ)(4/11~6月中旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用</p> <p>活動状況 完成点検実施(10/11)</p>
<p>ネイサー中学校(ヒラール)(4/30~7月下旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用</p>		<p>サルジュン小学校(サマーワ)(6/20~8月下旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用</p>
<p>アル・ホルト小学校(サマーワ)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用</p> <p>活動状況 工事内容終了(完成点検結果待ち) 手直し工事中</p>		<p>サマーワ工業高校(サマーワ)(6/7~9月中旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用</p>
<p>アル・ホルト小学校分校(サマーワ) (7/8~10月上旬)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用</p>		<p>アル・ミサック中学校(サマーワ)(4/2~8月中旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用</p>
<p>アル・メード小学校(サマーワ)(4/25~7月下旬) (施工内容修正のため停止)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用</p>		<p>ホルバ小学校(ヒドル)(7/8~11月上旬)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用</p>
<p>サマーワ看護学校(サマーワ)(6/17~9月下旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用</p>		


陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(10月15日成果/道路・給水関連施設)

ルメイサ市内路(0/1~0月上旬) (施工遅延)		ムタワク橋の補修(7/26) (0/23~0/24)		05	
活動全般	・砂利舗装及び排水設備の補修 ・0名/日雇用	06		CAUTION FLIGHT OUTSIDE AIRWAY AND CONTROL AREAS IS PROHIBITED WITHIN THESE TERRITORIES	
施工状況	遅延のため	07		08	
ムタワク橋の補修(0/12) (0/12~0/13)		ムタワク橋の補修(スウエイル) (7/23~12月中旬)		09	
活動全般	・砂利舗装及び排水設備の補修 ・0名/日雇用	10		11	
施工状況	遅延のため	12		13	
サマーウ市内道路(アッサターカ道路) (竣工式待ち(RC完成点検済み))		14		15	
活動全般	・砂利舗装及びアスファルト舗装 ・0名/日雇用	16		17	
施工状況	遅延のため	18		19	
サマーウ市内道路(アヒンラッカ地区道路) (竣工式待ち(RC完成点検済み))		20		21	
活動全般	・砂利舗装及びアスファルト舗装 ・0名/日雇用	22		23	
施工状況	遅延のため	24		25	

陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(10月15日成果/PHC)

アヒンラッカPHC補修(0/1) (0/23~0/24)		01		01	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	02		03	
施工状況	遅延のため	04		05	
02		02		02	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	06		07	
施工状況	遅延のため	08		09	
03		03		03	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	10		11	
施工状況	遅延のため	12		13	
04		04		04	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	14		15	
施工状況	遅延のため	16		17	
05		05		05	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	18		19	
施工状況	遅延のため	20		21	
06		06		06	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	22		23	
施工状況	遅延のため	24		25	
07		07		07	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	26		27	
施工状況	遅延のため	28		29	
08		08		08	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	30		31	
施工状況	遅延のため	32		33	
09		09		09	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	34		35	
施工状況	遅延のため	36		37	
10		10		10	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	38		39	
施工状況	遅延のため	40		41	
11		11		11	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	42		43	
施工状況	遅延のため	44		45	
12		12		12	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	46		47	
施工状況	遅延のため	48		49	
13		13		13	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	50		51	
施工状況	遅延のため	52		53	
14		14		14	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	54		55	
施工状況	遅延のため	56		57	
15		15		15	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	58		59	
施工状況	遅延のため	60		61	
16		16		16	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	62		63	
施工状況	遅延のため	64		65	
17		17		17	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	66		67	
施工状況	遅延のため	68		69	
18		18		18	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	70		71	
施工状況	遅延のため	72		73	
19		19		19	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	74		75	
施工状況	遅延のため	76		77	
20		20		20	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	78		79	
施工状況	遅延のため	80		81	
21		21		21	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	82		83	
施工状況	遅延のため	84		85	
22		22		22	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	86		87	
施工状況	遅延のため	88		89	
23		23		23	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	90		91	
施工状況	遅延のため	92		93	
24		24		24	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	94		95	
施工状況	遅延のため	96		97	
25		25		25	
活動全般	・電線配線の補修等 ・0名/日雇用	98		99	
施工状況	遅延のため	100		101	

陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(10月15日成果/青年、女性、福祉、清掃事業、その他)

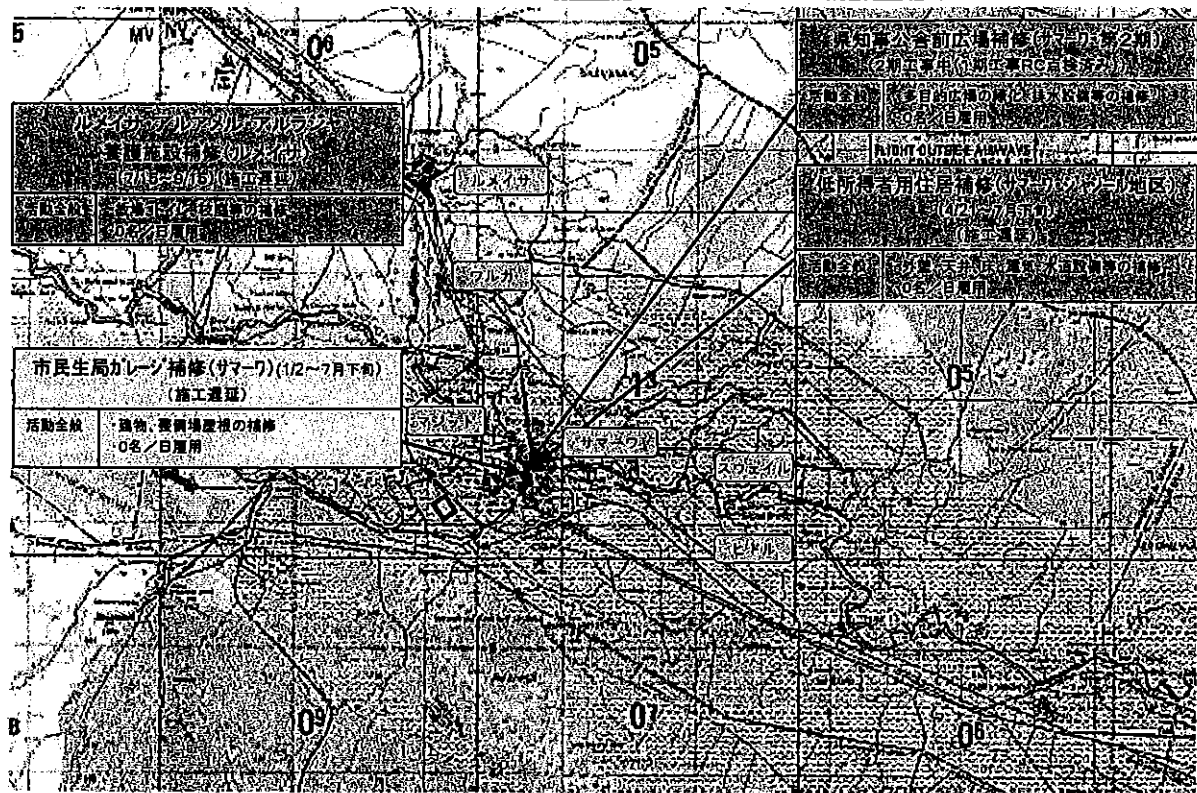

上段:増人員数
下段:減人員数

人員現況

区分	所属人員	サマール			クウェート			バグダット			バスラ			キャンプ・スミチ			ドバイ			国外		国内		(備考) 総員の定数及び増減人員の定数	
		定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	(帰上)	増減人員	(帰上)	増減人員		所在人員
7次支援群	481	481	0 0	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481	-	-	-	
7次要務派遣隊	10	10	0 0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	
4次要務支援	109	74	0 0	72	28	0 0	21	5	0 0	4	4	0 0	4	1	0 0	1	-	0 0	7	-	-	109	-	-	-
合計	600	565	0 0	563	25	0 0	21	5	0 0	4	4	0 0	4	1	0 0	1	-	0 0	7	-	-	600	-	-	-

※ クウェートにはクウェート大使館LO1名を含む

本日のTV電話使用者数:1名、FOMA使用者数:82名(第7次群TV電話合計:57名、FOMA合計:2263名)

装備の現況（車両等）

		車 両																計			
		小 型	中 型	救 急	軽 甲	高 機	W A P C	業 4	マイ ク ロ	施 設	水 タ ン ク 車	燃 料 タ ン ク	冷 凍 車	セ ミ ト レ	大 型	特 大	浄 水 セ ツ ト		重 レ ッ カ	溶 接 車	修 理 車
IQ	サマーワ	13	10	2	43	19	6		1	22	7	5	4	4	29	9	4	2	1	2	183
	シャイバ																				
	バスラ					1															1
	タリル																				
	バクダット																				
	計	13	10	2	43	20	6		1	22	7	5	4	4	29	9	4	2	1	2	184
KW	キャンプVA	1			3	1		2	1						8						16
	キャンプ アリアジャン																				
	計	1			3	1		2	1						8						16
総 計		14	10	2	46	21	6	2	2	22	7	5	4	4	37	9	4	2	1	2	200

装備の現況（武器）

		武 器						
		拳銃	89小銃	64小銃	MINIMI	12.7mm重機関銃	84RR	信号拳銃
IQ	サマーワ							
	シャイバ							
	バスラ							
	タリル							
	バクダット							
	計							
KW	キャンプVA							
	キャンプアリアジャン							
	計							
総 計								



装備品等の可動・不可動の状況①

項 目	総 数	可 動	不 可 動	未 使 用	不可動の内容	備 考
車 両	201	200	1	0	WAPC×1 底板亀裂	後送中×1(本邦)
酷暑用冷凍冷蔵庫	8	2	2	4	発電機コンプレッサ冷媒漏れ×1 発電機コンプレッサ動作不良×1	後送中(クウェート)
コンテナスキャナー	2	1	0	1	定期整備完了に伴う受け入れ	
エアコン	657	634	0	23		
発電発電機(6kw)	95	36	14	45	レギュレータ等不良×14	部品待×14
発電発電機(25kw)	67	44	11	12	ガハナー等不良×10 回転ケーブル不良×1	部品待×11
発電発電機(60kw)	59	47	2	10	燃料噴射ポンプ×2	部品待×2
発電発電機(180kw)	17	15	0	2		
ロードローラ	1	1	0	0	オイルクーラ亀裂	部品待(応急修理完了)
遠距離大量送水システム	5	4	1	0	エンジン不良	後送中(クウェート)

装備品等の可動・不可動の状況②

項 目	総 数	可 動	不 可 動	未 使 用	不可動の内容	備 考	
浄水セット	官品	4	4	0	0		
	民生	2	2	0	0		
遠距離監視システム	昼用						
	夜用						
近距離監視システム							
近距離暗視装置(V7)							
微光暗視装置(V3)							
空中監視装置							


全国の事案等の発生状況 (昨日)

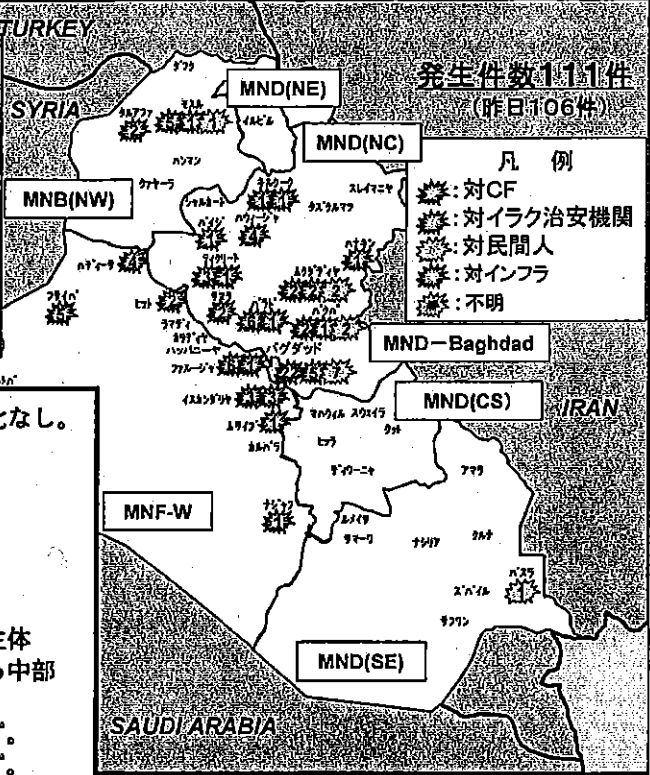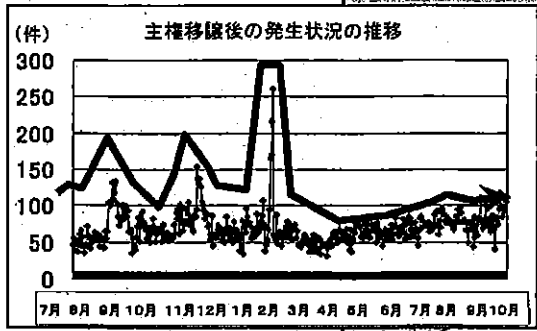

- ☆ 全般としてイラク全土の不安定な情勢変化なし。
- ☆ 細部発生状況
 - 時期
 - 基地等：昼夜間関係なし。
 - 移動部隊等：昼夜間関係なし。
 - 手段
 - 基地等：迫撃砲とロケット弾が主体
 - 移動部隊等：即製爆弾、RPG及び小火器が主体
 - 地域別状況：バグダッド地域を中心とする中部一帯及び西部で活動活発
 - 中南部地域：比較的安定、但し油断できず。
 - 南東部地域：比較的安定、但し油断できず。

(14.0700~15.0700現在)

事案等の発生状況 (14日0700~15日0700)

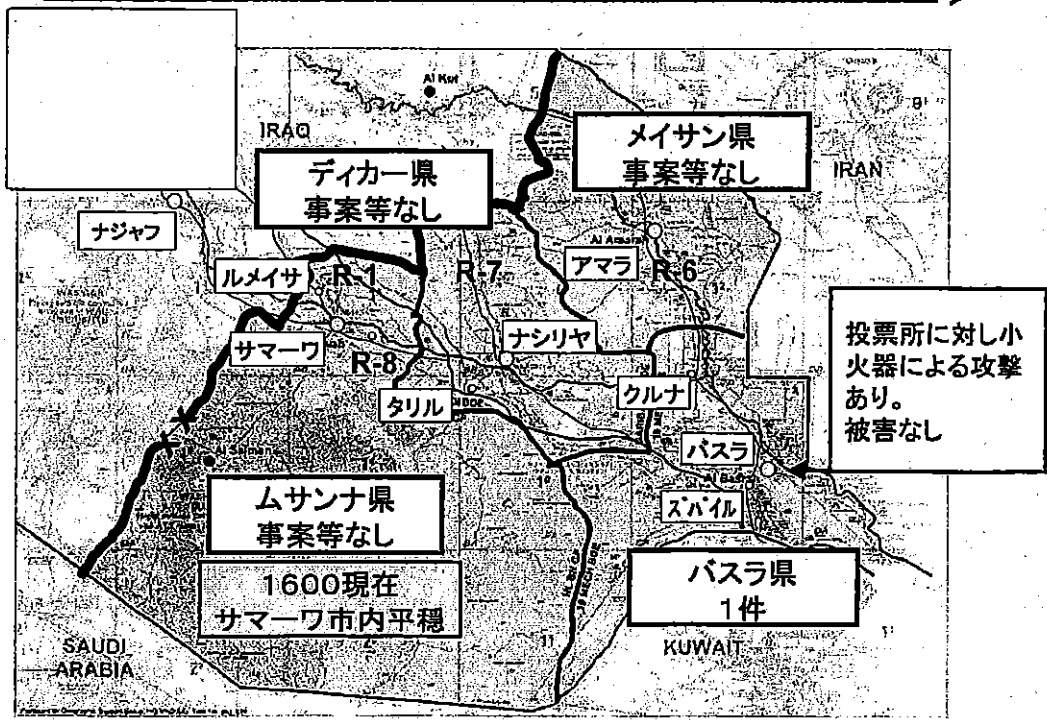


イラク全土の全般情勢評価 (10.15)



(10月9日以降変化なし)

区 分	内 容	備 考
全 般	<ul style="list-style-type: none"> ●バグダッド中心に、中北・西部においてMNF及びISFに対する攻撃が継続 ●新政権発足後も攻撃件数は依然高い水準を維持 ●政治プロセスに関連し、テロ、衝突等が発生する可能性 ●南東部でサドル派が活動を活発化させている可能性 	8/26追加 8/8追加
スンニ派 過激派	<ul style="list-style-type: none"> ●当面は現在のレベルでの活動(反MNF・ISF・ITG)を継続(急激な過激化への兆候はなし) ●アッサール・スンナとザルカウィGpが共闘の可能性 ●ザルカウィ関連Gpの活動が活発化 ●シーア・スンニ宗派間対立を企図したテロ発生の可能性 	9/15追加 9/1追加
FRE	●「反占領」を主眼に今後も脅威であり続ける	
国際テロリスト	●暴力と恐怖による方法(テロ)は今後も継続	
サドル派	●民心の掌握(ソフト路線)継続。一方で民兵再構築実施	
トレンド (特異事項)	●宗教行事等多数の人が集まる場を狙ったテロ(パニック誘引)	9/1追加

イラク南東部の全般情勢評価 (10.15)



(10月9日以降変化なし)

区 分	内 容	備 考
全 般	<ul style="list-style-type: none"> ●比較的安定→アマラ、バスラでMNF・ISF等への攻撃発生 ●メイサン県に存在すると考えられていたIED攻撃ネットワークがバスラ県に活動を拡大した可能性 ●バスラの不安定な治安情勢が継続する可能性 	8/17追加 9/27追加 9/20追加
スンニ過激派 国際テロリスト FRE	<ul style="list-style-type: none"> ●MNFが駐留する限り攻撃は継続 ●バスラ・メイサン県でIED増加傾向 	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> ●サドル師の指示に従わない一部勢力の存在 ●バスラの状況が周辺地域のはねっかえりに影響を及ぼす可能性は否定できない。 	8/28追加 10/9追加
MSR・ASR	<ul style="list-style-type: none"> ●IED・VBIED、友軍相撃、ロードスパイク、子供飛出しカージャックがMSRタンパ、ASRサークル上で発生 ●ASRサークル路面状況悪化(タンパは開通予定延期) ●移動中のコンボイに対するVBIEDの可能性 	7/23追加 7/22追加
タリルAB	●空港への曲射撃及び離発着航空機に対する攻撃に警戒	9/30追加
トレンド	南東部におけるRCIEDが増加	

ムサンナ県の全般情勢評価 (10.15)




(10月9日以降変化なし)

区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> ●比較的安定、しかしながら油断は出来ず ●知事、前評議会議長の動向等、政治情勢は依然流動的 ●ISFの治安維持能力が向上しつつある。 	9/30修正 10/9追加
スンニ過激派 国際テロリスト	●スンニ派テロリスト等が活動する可能性は低い、県外からの流入、他地域での活動のための存在あり	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> ●サドル派が知事との対決姿勢をやめた可能性 ●バスラの影響により、はねっかえりがMNF、IP等に対する攻撃を行う可能性は否定できない。 	9/17追加 10/9追加
部族関連	宿営地警備等の雇用の増大を企図する一部の部族関係者が存在するとの情報	7/7追加
デモ関連	●電気、水、ガソリン等の比較的良好な状況が継続し、気温も低下してきていることから、デモ発生の公算は低下していると考えられるが、雇用要求等のデモ発生の可能性はあり、知事辞任要求のデモ発生の可能性についても依然存続	9/8修正


現地の気象情報

報告内容

日の出 : 0601
 日の入 : 1728
 月 齢 : 11.9
 月出沒 : (出15日1618~没16日0436)
 天 候 : 晴れ
 気 温 : 最高40.7 最低20.3℃
 : 最高44℃(直射日光下)
 湿 度 : 21.8%
 風 速 : WNW 2~5m/s

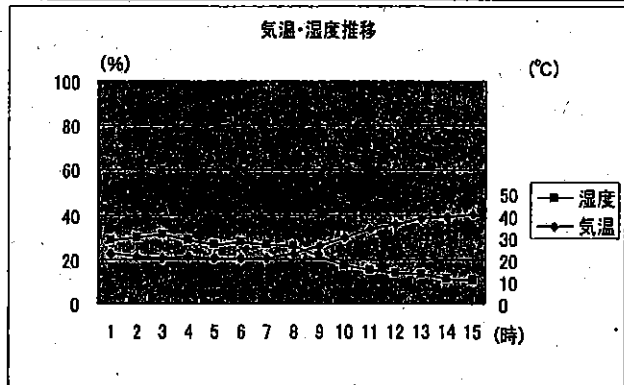

月間推移

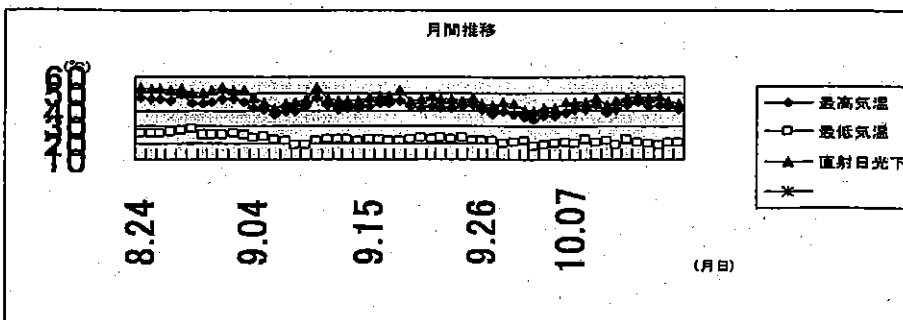

10月16日(日)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等	車両
J1	群長の行動	0810	西部方面隊60周年記念TV電話会議 群朝礼(車両無事故表彰、記念撮影) J任務経緯について(仰指) 宿営地内勤務 役員に対するお菓子贈呈について(仰指) 17日J任務実施要領(仰指) 活動命令(案)決裁 デイリーミーティング	
		0820		
		0800		
		0815		
		0830		
		0840		
		0830		
		1200		
		1330		
		1400		
		1430		
		1500		
		1620		
		1630		
J2	業務支援隊長の行動	0810	西部方面隊60周年記念TV電話会議 隊朝礼 群朝礼(車両無事故表彰) 宿営地内勤務 デイリーミーティング 隊デイリーミーティング	
		0820		
		0745		
		0800		
		0800		
		0815		
		0830		
J201	GRF(A)			
J202	GRF(B)			
S6☆	勤務警備員配置	0800~	宿営地~運河警備位置~宿営地	
		1130~		
		1830~		

10月16日(日)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等	車両
S11☆	警備			
S12☆	浄水活動(運河)	0730~1200	大量送水システム点検・運転	LAV(H) x 1
S13a	宿営地内工事、作業	0800~1200	宿営地放水	
S13b		0800~1800	ゴミ回収	
S13c		0800~1800	尿尿汲み取り	
S13d		0800~1800	発電機再配置(~8次隊へ)	
S13e		0800~1800	宿営地内側溝整備(~20日)	
S13f		0800~1800	雨水側溝工事(~16日)	
S13g		0800~1800	(~23日)	
S13h		0800~1800	第2回現況調査(~21日)	
S13i☆		0900~1100	コンテナスキャナ車交換(第2ゲート)	
S13j☆		1330~1800	コンテナスキャナモーター交換(第2ゲート)	
S15	群主力の行動	0800~0815	群朝礼(車両無事故表彰、記念撮影)	
		0830~1800	宿営地内活動	

10月16日(日)の活動予定

クウェート分遣班	バクダッドLO	バスラLO	スミッティLO	クウェート大使館LO
<ul style="list-style-type: none"> CVコンテナ整理 銀行支払い 整備日 	<ul style="list-style-type: none"> 連絡調整 情報収集 	<ul style="list-style-type: none"> 情報要求対応 定例情報収集 定例会議への出席 空路輸送調整 	<ul style="list-style-type: none"> 情報要求対応 各種業務調整 ミーティング等参加 	<ul style="list-style-type: none"> 連絡調整 情報収集

17. 10. 15
イラク復興支援群

10月16日(日)の活動予定

- 治安情勢: 別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: [REDACTED]
- 群長指導事項

10月16日(日)の活動予定

- 治安情勢: 別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: [REDACTED]
- 群長指導事項

一待になし




バグダッドLO日々業務報告(10月15日1900)



区分	内容
1 警戒態勢等	(1) サマーワに直接影響を及ぼす脅威情報 [REDACTED] (2) イラク全域に係る脅威レベル サマーワ及びバスラは [REDACTED] バグダッド及びモスルは [REDACTED] ラマディは [REDACTED]
2 特記事項	[REDACTED]
3 本日の業務	情報収集及び情報資料の送付等
4 明日の予定	情報収集及び連絡調整
5 その他(備考)	(1) [REDACTED] 戦力回復(10月12日~10月21日) (2) コアリション各国の部隊交代等情報:10月15日現在 [REDACTED]






バグダッド 日誌 (10月15日)


○基地内で珍しい装備品を発見

キャンプ・リバティ内のMND-Baghdad部隊(第3歩兵師団主体)の宿営地域を走行中、変わった車両が駐車場に入っていたので写真を撮らせてもらおうと、操縦していた米兵(軍曹)に声をかけると喜んで応じてくれた。


彼は第10山岳師団第1旅団特別編成大隊(Special Troops Battalion)所属で、IEDの発見・処理を実施してきたとの事であった。部隊の先任曹長を紹介され、来週水曜日(19日)にあれば車両の整備日なので詳しく説明してくれるということであった。

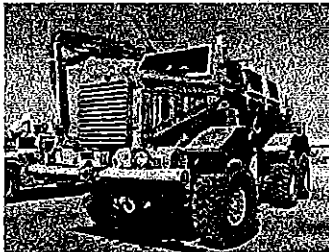

バッファローと呼ばれるIED処理車
南アフリカ製らしい。

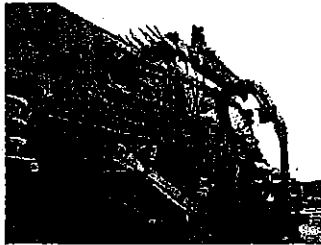

作業を終えたばかりでアームの
先にゴミが引っかかっていた。

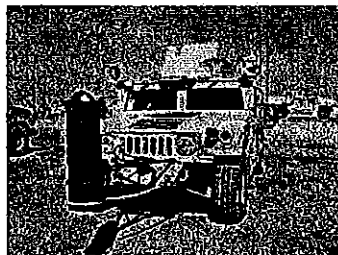

エクステンションが装着されたハンヴィー



ジャマー、窓の銃眼口付の特殊車両




バスラLO日々業務報告(10月15日1900)



区 分	内 容
1 警戒態勢	バスラ空港 [REDACTED] [REDACTED] (警戒態勢) : [REDACTED]
2 特記事項	[REDACTED]
3 本日の業務	(1) 情報要求対応 SSR (ISFの戦力化の状況)、MND(SE)の将来計画、IED及びIDF関連情報、デモ関連情報等 (2) 定例情報収集 : [REDACTED] (3) 定例会議への出席 : 司令部朝会議・夕会議、J2・J3・J9認識統一会議、 (4) 空路輸送調整
4 明日の予定	(1) 情報要求対応、定例情報収集 (2) 定例会議への出席 (3) 空路輸送調整
5 その他(備考)	

MND-SE管内の状況

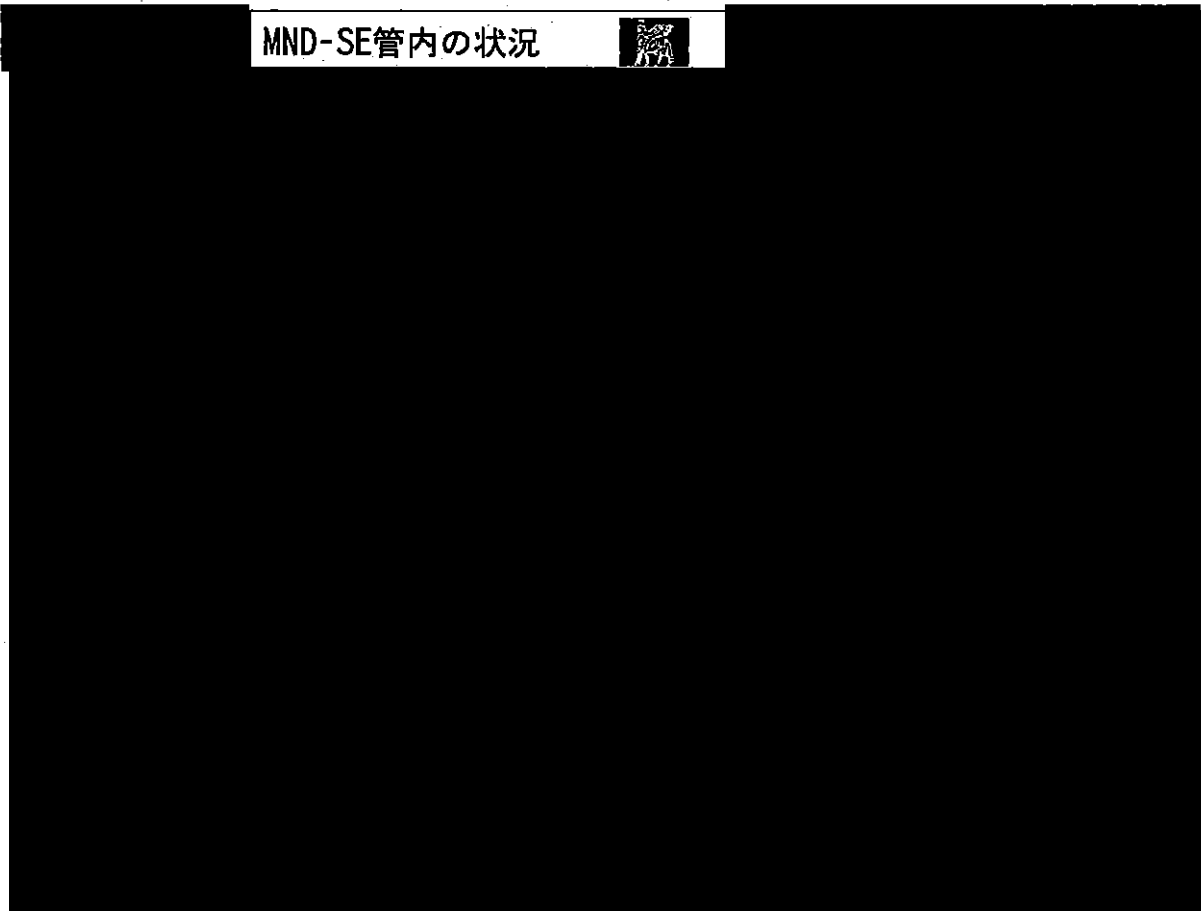

バスラ日誌 (10月15日)

- 1 今月末から来月初めにかけて実施される本格的な[]部隊交代のため、ヘリ機([]機)が[]から追加派遣される予定である。
- 2 バスラ基地内の宿泊施設は現在、部隊交代等で満杯の状態であり、この状態は当分続きそうである。
- 3 今日は国民投票、朝5時半にはJ-3にもそれなりに人が出てきて、「おっ！今日は特別態勢か？」と思ったら、日中は、いつもの週末と同じでした。“Happy Referendum!” (同僚のルーマニア人曰く)



スミッティLO日々業務報告(10月15日)



区 分	内 容
1 警戒態勢等	変化なし: [] Threat Level []
2 特記事項	特になし。
3 本日の業務	(1) 情報要求対応等 サマワ市内及び近郊の治安情報の収集、TFムサンナのIED対処要領 (2) 各種業務調整等 POLAD、MP、CIMIC訪問の件(23日)、戦力回復間の申し送り資料の作成 (3) 各種ミーティング等
4 明日の予定	(1) 情報要求対応等 (2) 各種業務調整 (3) 各種ミーティング等
5 その他(備考)	(1) 明日の英・豪軍等の射撃 なし。 (2) 明日の英・豪軍等の陸自宿営地訪問 なし。

クウェート分遣班業務報告

17. 10. 15

全 般	
○ 国内情勢等 : █████ ○ 人員・武器等異状なし ○ 人員報告: 所属人員24名、事故人員4名(サマー研修×2、戦力回復×2)、現在員20名	○ 天候: 晴れ ○ 気温: 7時: 39.5°C 11時: 53.6°C (直射日光下の最高気温: 54.1°C)

本日の行動
恒常業務・その他
○ メンタルヘルsteam対応(個人面談、空港送り) ○ 演習場調整会議

明日の予定
恒常業務・その他
○ CVコンテナ整理 ○ 銀行支払い ○ 整備日

その他(教訓・要望事項等)


クウェートLO日々業務報告(10月15日1900)

区 分	内 容	
1 警戒態勢等	警戒レベル部分引下のまま █████ (1) 国家公安部、石油関連施設、大使館等重要防護施設防護部署及び国境警備隊等部署: 警戒強化中 (2) 日本国外務省渡航安全情報(危険情報): クウェート全土「十分注意」 █████	
2 特記事項	なし	
3 本日の業務	大 使 館	CFLCC
	(1) 連絡調整等 ア 11月訪問者来訪調整(陸幕・館内) イ 陸幕衛生部医官と大使館医官との面会セッション ウ 8次群アラビア語講師紹介 エ 無税通関証明申請 (2) 情報収集特記事 ア █████	(1) 連絡調整等(清水) ア 特記事項無し (2) 情報収集 アップデートミーティング 特記事項無し
4 明日の予定	(1) 連絡調整等 11月訪問者来訪調整 (2) 情報収集: █████・新聞会議	(1) 連絡調整等 11月訪問者来訪調整 (2) 情報収集: アップデートミーティング
5 その他(備考)	なし	

宿営地内活動（15日）



洗濯の様子

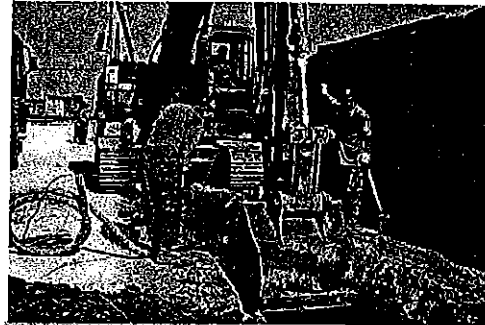

側溝工事の様子



通信整備の様子



糧食班の様子